

 Botero Sanín MIEMBRO DEL GRUPO SYNLAB	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:
	ACTA DE REUNION COPASST	Versión:
		Fecha:
		Página:

1. DATOS GENERALES

FECHA	18 Septiembre 2020	SITIO	Sede: Del Este, Monterrey, La Magnolia, Comedal y Mayorca
HORA	12:00 m	ACTA N°	19

CONVOCA: Liliana Tangarife Aguirre

2. PARTICIPANTES

ASISTENTE	CARGO	N° DOCUMENTO	FIRMA
Bernarda Isabel Espinosa Rendon	Auxiliar de Laboratorio	43103242	<i>Isabel Espinosa R</i>
Luisa Fernanda Duran Parra	Auxiliar de Laboratorio	1017256542	<i>Luisa F. Durán</i>
Katherine Juliet Moreno Delgado	Bacterióloga	1020450220	<i>Katherin Moreno</i>
Alba Georgina Montoya Galeano	Coordinadora Técnica	43499506	<i>Alba Montoya</i>

FALTANTES

NOMBRE	CARGO	N° DOCUMENTO	OBSERVACIÓN
Paula Andrea Jimenez Rodriguez	Aux Adm - Facturación	43268377	En proceso de Facturación
Valeria Yepes Cano	Aux Adm - Operaciones	1035878192	Sin internet
Nataly Alejandra Sanchez P	Asesora ARL		

INVITADOS

ASISTENTE	CARGO	N° DOCUMENTO	FIRMA
Liliana Tangarife Aguirre	Analista de SST	1152195024	<i>Liliana Tangarife Aguirre</i>

3. ORDEN DEL DIA

- Verificación de Asistencia
- Revisión del Informe Anterior del 10 septiembre de 2020
- Observaciones y Varios

4. DESARROLLO Y COMENTARIOS

- Verificación del Quorum**
Se verifica asistencia y están presentes las cinco líderes de todas las sedes de la organización Botero Sanín y responsable del SG-SST y se da inicio a la respectiva reunión.
- Revisión del Informe Anterior 10 septiembre 2020**

En la reunión los miembros del comité asistentes hacen parte de todas las sedes de Botero Sanín que tienen atención al Público Mayorca, Comedal, Del Este y sede La Magnolia respectivamente donde las coordinadoras responden para informar sobre las condiciones que tienen en sus sedes, novedades, así como las necesidades que se están presentando actualmente por la emergencia sanitaria.

Se recalca la importancia de hacer seguimiento a las oportunidades de mejora identificadas en la aplicación

	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:
		Versión:
	ACTA DE REUNION COPASST	Fecha:
		Página:

de la lista de chequeo y realización de los informes.

De los ítems de la lista de chequeo se evidencia aun en la sede Mayorca está en gestión la adquisición del termómetro digital para garantizar la toma y registro de temperatura al ingreso, sin embargo, la toma se sigue haciendo con el recurso del centro comercial y llevando el registro en plantilla de Excel y se cumplió con el envío del infográfico de higiene de manos

En la sede Monterrey aún está pendiente la instalación de dos dispensadores, en el transcurso de la semana identifico la necesidad de reponer los insumos del botiquín los cuales fueron reemplazados de manera inmediata.

En la Sede La Magnolia se hizo la reparación de los lavamanos y solicita cambio en uno dispensador de jabón de marca Kimberly a WEST, así mismo hace el requerimiento de 5 dispensadores de jabón (pues están re-ensasando alguno insumos) y 1 dispensador de toallas.

Aún se está pendiente de los dispensadores en algunas sedes que ya fueron solicitados a el área de suministros en Cali.

3. Observaciones y Varios

Se socializa nuevamente la lista de chequeo y la necesidad de que en cada una de las sedes de BOTERO SANIN se aplique para detectar necesidades puntuales en cada una de las sedes y poder intervenir de manera oportuna, se socializan dos le las listas de chequeo de la sede COMEDAL y LA MAGNOLIA.

Se habla nuevamente de la importancia de reforzar estrictamente las medidas preventivas establecidas por la empresa para evitar la propagación del COVID-19 y de informar de manera oportuna sobre síntomas

Se refuerza el tema de la obligación en el reporte diario de síntomas en la APP- **PREVENCIÓN INTELIGENTE KUVANTY SG-SST MEDELLÍN**, con el fin de lograr el reconocimiento temprano de las personas sospechosas de infección, permitiendo el inicio oportuno de las medidas apropiadas de prevención, control y mitigación de la infección COVID-19.

Se cierra la reunión con el compromiso del próximo encuentro para validación de gestión y seguimiento de las acciones de mejora.

<u>PRÓXIMA REUNIÓN:</u>	Jueves 25 septiembre del 2020 a las 12:00 m
<u>HORA DE CIERRE DE LA REUNIÓN:</u>	Se cierra la sesión a las 12:40 pm

FECHA	DIA	MES	AÑO	NOMBRE COMPLETO DE QUIEN ELABORA EL INFORME	CEDULA	FIRMA
	18	9	2020	ALBA GEORGINA MONTOYA GALEANO	43499506	<i>Alba Montoya Galeano</i>

NUMERO TOTAL DE EMPLEADOS	
EXPUESTOS DIRECTOS	7
EXPUESTOS INDIRECTOS	4
EXPUESTOS INTERMEDIOS	6

ÍTEM	TÉRMINOS GENERALES	CALIFICACIÓN
1	Califique de 1 a 100 la disponibilidad, entrega y uso correcto de los elementos de protección personal EPP y el acatamiento de las demás medidas del protocolo de bioseguridad	100%
2	Califique de 1 a 100 el porcentaje de cumplimiento estimado de las medidas de bioseguridad necesarias para proteger a los trabajadores del contagio del virus	89%

ÍTEM	PREGUNTAS	RESPUESTA SI ò NO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES EVIDENCIA
1	¿Se ha identificado la cantidad de los EPP a entregar de acuerdo con número de trabajadores, cargo, área y nivel de exposición al riesgo por COVID-19? Evidencia: Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y clasificación por nivel de exposición (directo, indirecto o intermedio).	X	100%	Base de Datos Personal
2	¿Los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social? Evidencia: Órdenes de compra, fichas técnicas de los EPP adquiridos	X	100%	Fichas Técnicas
3	¿Se está entregando los EPP a todos los trabajadores de acuerdo al grado de exposición al riesgo? Evidencia: Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y nivel de exposición al riesgo.	X	100%	Base de Datos Entrega EPP
4	¿Los EPP se están entregando oportunamente? Evidencia a entregar: Base de trabajadores con registro de entrega de los EPP a cada trabajador con la fecha y hora de entrega.	X	100%	Base de Datos Entrega EPP - Semanal
5	¿Se está garantizando la entrega de los EPP en la cantidad y reemplazo de uso requerido? Evidencia: Base de trabajadores con registro de frecuencia y entrega de los EPP a cada trabajador.	X	100%	Base de Datos Entrega EPP - Semanal
6	¿Se ha planeado lo necesario para contar con suficiente inventario que garantice la disponibilidad requerida para la entrega completa y oportuna de los EPP? Evidencia: Cantidad de EPP en inventario y proyección de la cantidad de EPP que se ha de adquirir	X	100%	
7	¿Se coordinó con la ARL el apoyo requerido para contar con los EPP necesarios de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 488, Decreto 500 y Circular 29 del 2020 expedidos por el Ministerio del Trabajo? Evidencia: Oficio de solicitud y respuesta de la ARL o acta con acuerdos y compromisos.	X	100%	

ÍTEM	LISTA DE CHEQUEO - MEDIDAS PREVENTIVAS - PROTOCOLOS DE SEGURIDAD	RESPUESTA SI ò NO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES EVIDENCIA
1	Se cuenta con suficientes dispensadores de Gel Antibacterial en las áreas de tomas y procesamiento de muestras, salas de espera y áreas de mayor frecuencia?	X	0%	Se requieren en las sedes de Comedal, Mayorca.
2	En los baños y lavamanos se cuenta con suficientes insumos de aseo (Jabón de manos y toallas desechables) para la adecuada higienización de manos?	X	0%	requieren 5 dispensadores de jabón 1 de toallas
3	Se cuenta con el instructivo de la adecuada higienización de manos?	X	100%	
4	El personal realiza la higiene de manos de acuerdo con el paso a paso del instructivo?	X	100%	
5	El personal realiza la higiene de manos mínimo cada tres horas?	X	100%	
6	Se cuenta con insumos necesarios para hacer limpieza y desinfección de manera frecuente (Kit de Desinfección)?	X	100%	
7	Se está realizando la limpieza y desinfección a los puestos de trabajo de manera frecuente?	X	100%	
8	¿Se cuenta con comunicaciones donde se divulgue de manera continua la información pertinente sobre las distintas medidas de prevención del COVID a todos los actores?	X	100%	
9	Se cuenta con un especialista (Médico) quien es responsable de valorar los colaboradores que lleguen a presentar síntomas respiratorios? El personal conoce cual es el mecanismo para informar cualquier novedad de salud?	X	100%	
10	Se han implementado medidas para ayudar al distanciamiento social y la disminución de la exposición de la población trabajadora en las instalaciones?	X	100%	
11	Se recomienda de forma permanente mantener el distanciamiento físico en los ambientes de trabajo y áreas comunes?	X	100%	
12	Se cuenta con los recipientes adecuados para el destino final de los elementos de protección personal utilizados?	X	100%	
13	El personal hace uso del tapabocas en las áreas donde es requerido por estar cerca de otro personal a menos de un metro de distancia?	X	100%	
14	Se encuentra delimitado o debidamente distribuida el área de atención de usuarios donde se garantice una distancia mínima de dos metros entre las personas?	X	100%	
15	¿Se ha clasificado la exposición ocupacional del personal a Covid19 (directo, Indirecto, Intermedio) ?	X	100%	
16	¿Se capacita a los trabajadores y frente al COVID-19 y las medidas de prevención correspondientes?	X	100%	
17	¿Se restringe la prestación de servicios a los trabajadores que presenten fiebre o síntomas respiratorios hasta tanto no se descarte infección por COVID 19 o se resuelva su situación de salud?	X	100%	
18	La empresa cuenta con apoyo requerido de la ARL para lo relacionado a suministro de EPP y asesorías al respecto?	X	100%	

ÍTEM	ACCIONES DE MEJORA POR INCUMPLIMIENTO	ACCIÓN PREVENTIVA O CORRECTIVA - SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1	En la sede Mayorca, Comedal y Monterrey las coordinadoras de sede manifiestan su necesidad de dispensadores de Gel y Jabon, algunos por deterioro y otros por compatibilidad de los insumos recibidos por parte de suministros.	Solicitar nuevamente al area de suministros el correo con la solicitud de los dispensadores que se requieren en las diferentes sedes de Botero Sanin.	SST - SUMINISTROS	25/09/2020
2	La sede Botero Envigado la magnolia hace un nuevo requerimiento de 5 dispensadores de jabon y 1 dispensador de toallas.	Realizar una nueva solicitud al area de suministros en Cali para la compra de los dispensadores faltantes.	SST - SUMINISTROS	25/09/2020

OBSERVACIONES SG-SST O ENCARGADO DE SST

MIEMBROS DEL COPASST

ADMINISTRADORA DE RIESGOS

REPRESENTANTE DEL EMPLEADOR
PAULA ANDREA JIMENEZ
NO ASISTIÓ

REPRESENTANTE DEL EMPLEADOR
KATHERINE MORENO
<i>Katherin Moreno</i>

AFILIACIÓN
COLMENA SEGUROS



REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES
VALERIA YEPES
<i>Valeria Yepes</i>

REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES
ISABEL ESPINOSA
<i>ISABEL ESPINOSA R</i>

ASESORA DE LA ARL NACIONAL
NATALY SANCHEZ PALACIOS

EVIDENCIAS SEGUIMIENTO Y GESTIÓN – INFORME # 19

Registro Encuentro

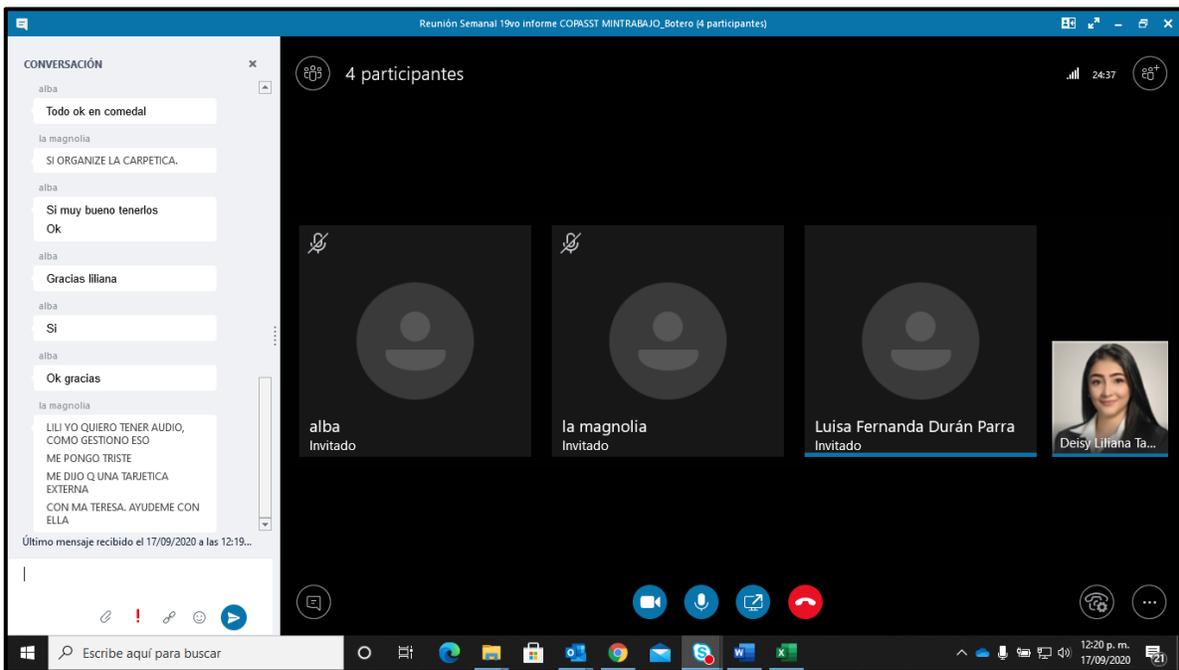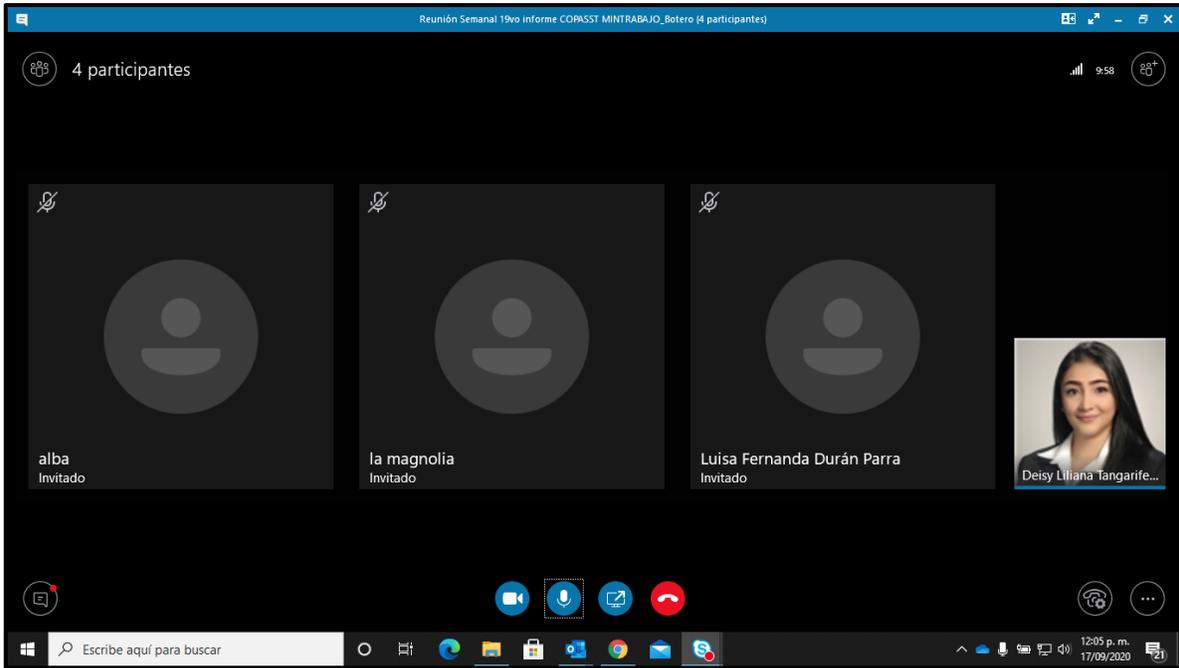

Acciones de Mejora

solicitud en dispensadores sede la magnolia

SE Sede Envisgado La Magnolia
Para Deisy Liliana Tangarife Aguire
viernes 18/09/2020 11:52 a. m.

20200918_120203.jpg 3 MB
20200918_115829.jpg 3 MB
20200918_115841.jpg 2 MB
20200918_115854.jpg 2 MB
20200918_120137.jpg 3 MB

buenos días, le escribo para solicitarle el favor asignar el cambio en el dispensador de marca familia por uno de kimberly, el repuesto de jabón es kimberly y se esta botando casi todo el producto por que el mecanismo es diferente

este requerimiento fue hecho a infraestructura desde el 10 de septiembre y la respuesta del día de ayer fue direccionarlo con el área de salud y seguridad en el trabajo.

también aprovecho el momento para solicitarle la instalación del resto de dispensadores de jabón, esto con el tema de no reembase, para la sede se necesitan 5 dispensadores, y uno de toallas de papel para el lavamanos de toma de muestra.

INSUMOS BOTIQUIN

SM Sede Monterrey
Para Deisy Liliana Tangarife Aguire
martes 15/09/2020 8:23 a. m.
Respondió a este mensaje el 15/09/2020 8:28 a. m.

Buenos días Lili

Me puede colaborar con insumos para el botiquín ya que los que tenemos están vencidos

TIJERAS DE MATERIAL	
APOSITO DE GASA(PAQ X5)4X4	1
ALCOHOL SOBRES	10
GAFAS DE PROTECCION	6
GUANTES DESECHABLES	1
GUANTES DESECHABLES ESTERILES	2 pares
MICROPORO ROLLO	2 pares
BAJALENGUAS x 20	1
JERINGA 10 ML	1 paquete
TERMOMETRO DIGITAL	1
VENDAS DE GAZA 2X 5 YDAS	1
VENDAS DE GAZA 3X 5 YDAS	2
VENDAS DE GAZA 4' X5 YDAS	2
VENDAS TRIANGULARES DE TELA	2
YODOPOVIDONA SOLUCION	1
YODOPOVIDONA JABON	1

Medellín, SEPTIEMBRE 14 - 2020

PARA: SEDE BOTERO SANIN MONTERREY

DE: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Asunto: Entrega de botiquín


Cordial saludo,


A continuación, se hace relación de entrega de los insumos para completar botiquín para la sede BOTERO SANIN MONTERREY.

TUERAS DE MATERIAL	1
APÓSITO DE GASA (PAQ X5)X66	5
ALCOHOL SOBRES	6
GAFAS DE PROTECCION	1
GUANTES DESECHABLES	2 pares
GUANTES DESECHABLES ESTERILES	2 pares
MICROPORO ROLLO	1
BAJALENGUAS x 20	1 paquete
JERINGA 10 ML	1
VENDAS DE GAZA 2X 5 YDAS	1
VENDAS DE GAZA 3X 5 YDAS	1
VENDAS DE GAZA 4" X5 YDAS	1
VENDAS TRIANGULARES DE TELA	2
YODOPOVIDONA SOLUCION	1
TOALLAS ABSORVENTES	5
BOLSAS ROJAS	2


Favor recordar que el botiquín de primeros auxilios, debe de permanecer en un lugar de fácil acceso para todo el personal que labora en la sede Botero Sanin Monterrey, no tiene incluidos medicamentos ya que la normatividad así lo determina.

Cordialmente,


LIANA TANGARIFE AGUIRRE
Seguridad y Salud en el trabajo
INLAB COLOMBIA S.A.S

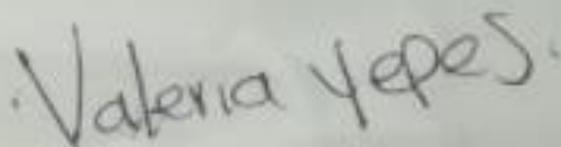
Valeria Yepes

Evidencias de Gestión

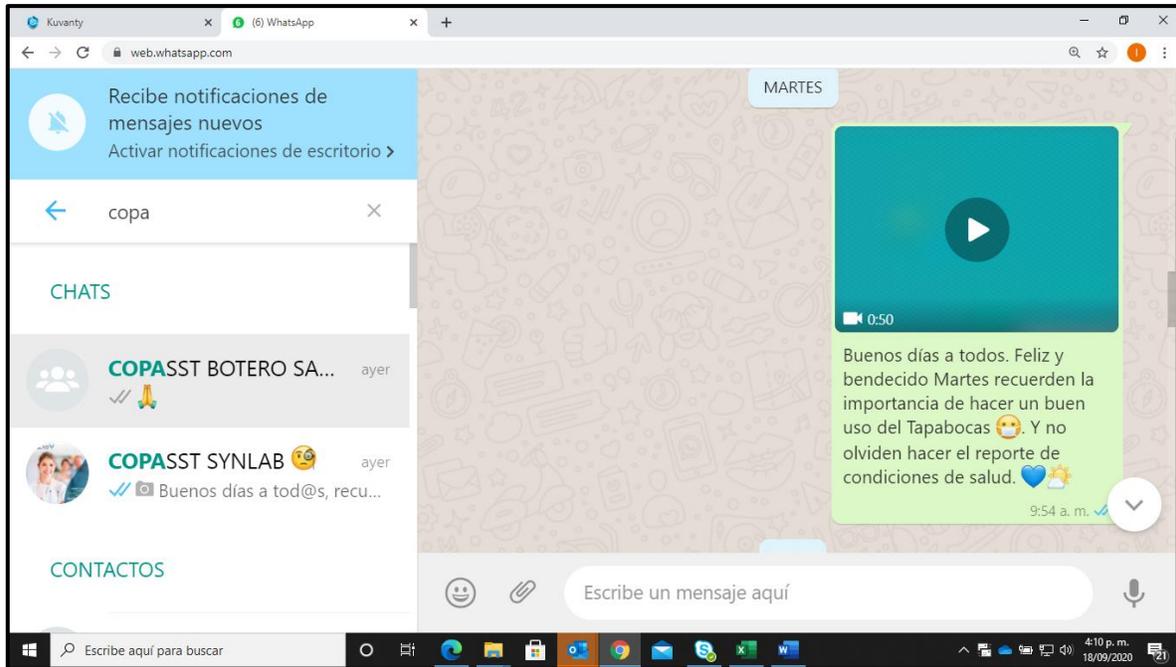

SYNLAB

CONOCE CUÁLES SON LOS LUGARES DE MAYOR O MENOR RIESGO TRAS LA REAPERTURA

El Sars-Cov2 se transmite principalmente por gotas respiratorias cuando las personas hablan, tosen o estornudan y puede propagarse a las manos desde una superficie contaminada. Incluso, hay nueva evidencia que indica que permanece en el aire. Todas estas vías de infección están presentes en espacios como transporte público o supermercados. Pero... ¿CÓMO SABEMOS QUE LUGARES DE LA CIUDAD SON MÁS RIESGOSOS?

TIPOS DE RIESGO CON QUE PUEDES ENCONTRARTE



- ESPACIO CERRADO
- CONTACTO CERCANO
- POTENCIAL AGLOMERACIÓN
- NO USO DE MASCARILLA
- CONTACTO PROLONGADO
- INHIBICIÓN POR ALTORES, COMPARTIR CUBIERTOS
- ALTO CONTACTO CON SUPERFICIES
- POSIBLE CONTACTO AL BEBÉ, CARIPI O DUEÑO
- AUMENTO DE FRECUENCIA RESPIRATORIA

NIVELES DE RIESGO EN CADA ESPACIO

RIESGO CERO		RIESGO MUY BAJO			RIESGO BAJO		RIESGO MEDIO A ALTO			RIESGO ALTO	
Actividad y eventos virtuales	Uso exclusivo para familiares	Salidas cortas en espacios	Espacios con poca ventilación	Salidas cortas en espacios abiertos	Pisos	Superficie contaminada (muebles, sillas)	Puntos de aglomeración				
Puntos de aglomeración	Salidas de edificios, estacionamiento	Puntos de aglomeración	Puntos de aglomeración	Puntos de aglomeración	Puntos de aglomeración	Puntos de aglomeración	Puntos de aglomeración	Puntos de aglomeración	Puntos de aglomeración	Puntos de aglomeración	Puntos de aglomeración
Puntos de aglomeración	Puntos de aglomeración	Puntos de aglomeración	Puntos de aglomeración	Puntos de aglomeración	Puntos de aglomeración	Puntos de aglomeración	Puntos de aglomeración	Puntos de aglomeración	Puntos de aglomeración	Puntos de aglomeración	Puntos de aglomeración

PARÁMETROS PARA MEDIR EL RIESGO

- ESPACIO**
Un espacio cerrado aumenta la posibilidad de contagio
- TIEMPO DE INTERACCIÓN**
Cuanto mayor sea, más posibilidades de contagio
- NÚMERO DE PERSONAS**
Entre más personas, más posibilidades de contagio
- COMPORTAMIENTO**
Probabilidad de que haya estornudos, toses, estornudos, gritos, gritos o lloros
- MASCARILLA**
Si se puede usar o no

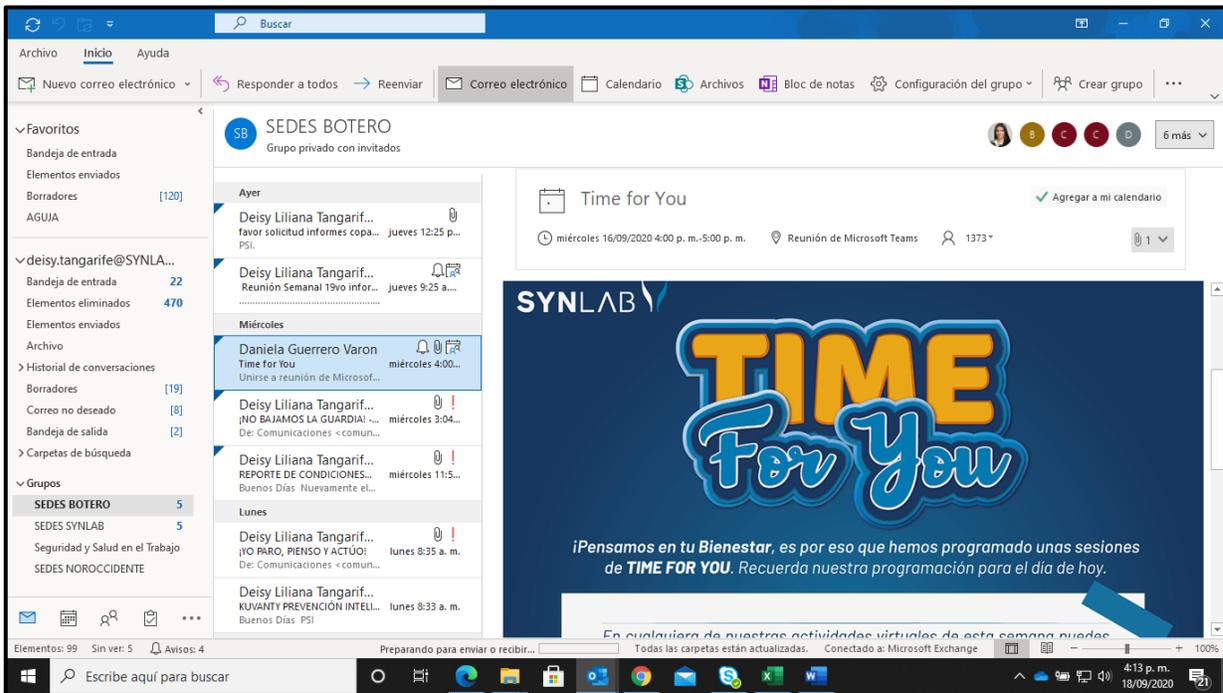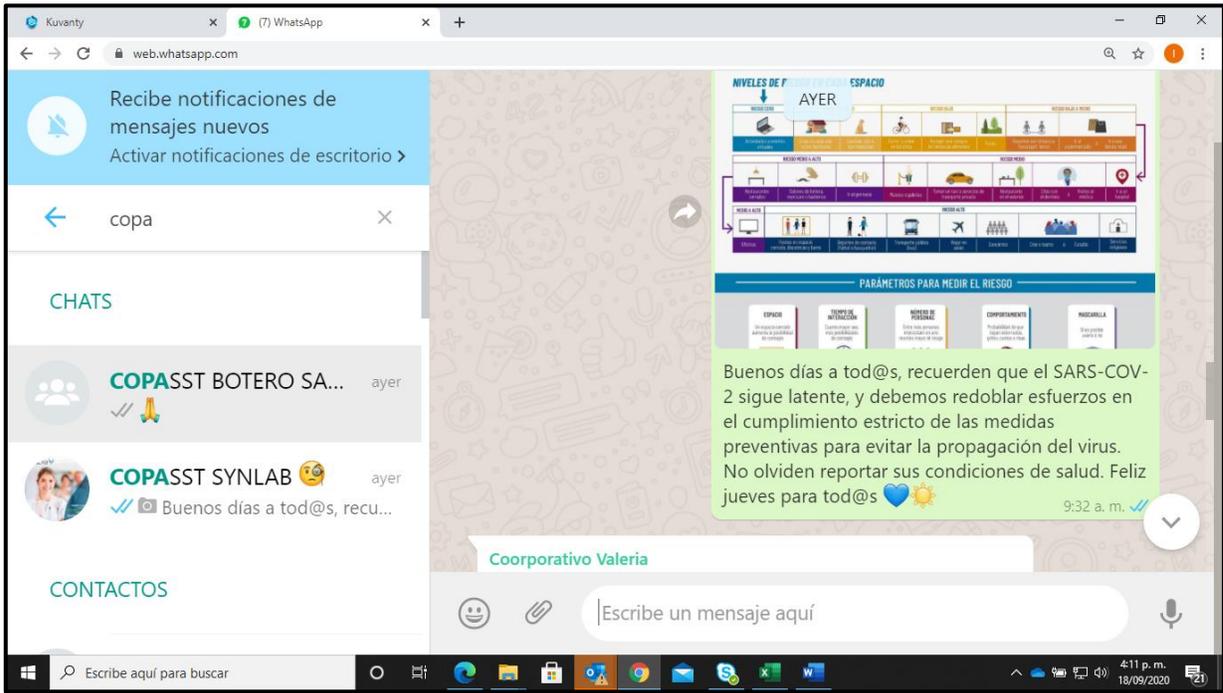

Archivo Inicio Ayuda

Nuevo correo electrónico Responder a todos Reenviar Correo electrónico Calendario Archivos Bloc de notas Configuración del grupo Crear grupo

SEDES BOTERO
Grupo privado con invitados

¡NO BAJAMOS LA GUARDIA! - CUANDO TE CUIDAS, NOS CUIDAS A TODOS.

Deisy Liliانا Tangarife Aguire; SEDES BOTERO

Deisy Liliانا Tangarife Aguire
miércoles 3:04 p. m.

Lugares de riesgo_Mesa de trabajo 1.jpg
3 MB

De: Comunicaciones <comunicaciones@synlab.co>
Enviado el: miércoles, 16 de septiembre de 2020 2:57 p. m.
Asunto: ¡NO BAJAMOS LA GUARDIA! - CUANDO TE CUIDAS, NOS CUIDAS A TODOS.
Importancia: Alta

SYNLAB

CONOCE CUÁLES SON LOS LUGARES DE MAYOR O MENOR RIESGO TRAS LA REAPERTURA

El Sars-Cov2 se transmite principalmente por gotas respiratorias cuando las personas hablan, tosen o estornudan y puede propagarse a las manos desde una superficie contaminada. Incluso, hay nueva evidencia que indica que permanece en el aire. Todas estas vías de infección están presentes en espacios como transporte público o supermercados. Pero...

¿CÓMO SABEMOS QUÉ LUGARES DE LA CIUDAD SON MÁS RIESGOSOS?

Elementos: 99 Sin ver: 5 Avisos: 4 Preparando para enviar o recibir... Todas las carpetas están actualizadas. Conectado a: Microsoft Exchange 100%

Escribe aquí para buscar

Archivo Inicio Ayuda

Nuevo correo electrónico Responder a todos Reenviar Correo electrónico Calendario Archivos Bloc de notas Configuración del grupo Crear grupo

SEDES BOTERO
Grupo privado con invitados

REPORTE DE CONDICIONES DE SALUD COLABORADORES

Deisy Liliانا Tangarife Aguire; SEDES BOTERO; SEDES SYNLAB; Gustavo Alexander Osorno Cañas; Liliana Gomez; Diana Carolina Ibarra + 21*

PERSONAL QUE REALIZA KUANTY 16 SEPTIEMBRE.csv
22 KB

Buenos Días

Nuevamente el llamado es para los líderes de los procesos y coordinadores de sedes para que refuercen en su personal el reporte diario de síntomas, el día de hoy 16/09/2020 solo **174 personas** han realizado el reporte, por lo que les recuerdo de manera muy respetuosa que esto lo debe realizar **TODO EL PERSONAL de la organización** y de manera **obligatoria**, lo anterior se ha socializado por diferentes medios y el último comunicado corporativo del 1 de septiembre de nuevo lo reitera. Así mismo les recuerdo que la normatividad así lo exige y si no se da cumplimiento a este así como a las demás medidas preventivas puede traer implicaciones de orden legal.

RESOLUCIÓN NÚMERO 1155 DE 2020 HOJA Nº 13



Continuación de la resolución "Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 en la prestación de los servicios de salud, incluidas las actividades administrativas, de apoyo y alimentación"


DEL SERVICIO DE SALUD, EN EL CONTEXTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y LA RELACIÓN DOCENCIA-SERVICIO, CUANDO APLIQUE.

a. Establecer un sistema de control, para que el talento humano en salud, incluidos los estudiantes y docentes que adelanten prácticas formativas en los diferentes prestadores de servicios de salud, realicen el reporte diario de síntomas...

Elementos: 99 Sin ver: 5 Avisos: 4 Preparando para enviar o recibir... Todas las carpetas están actualizadas. Conectado a: Microsoft Exchange 100%

Escribe aquí para buscar

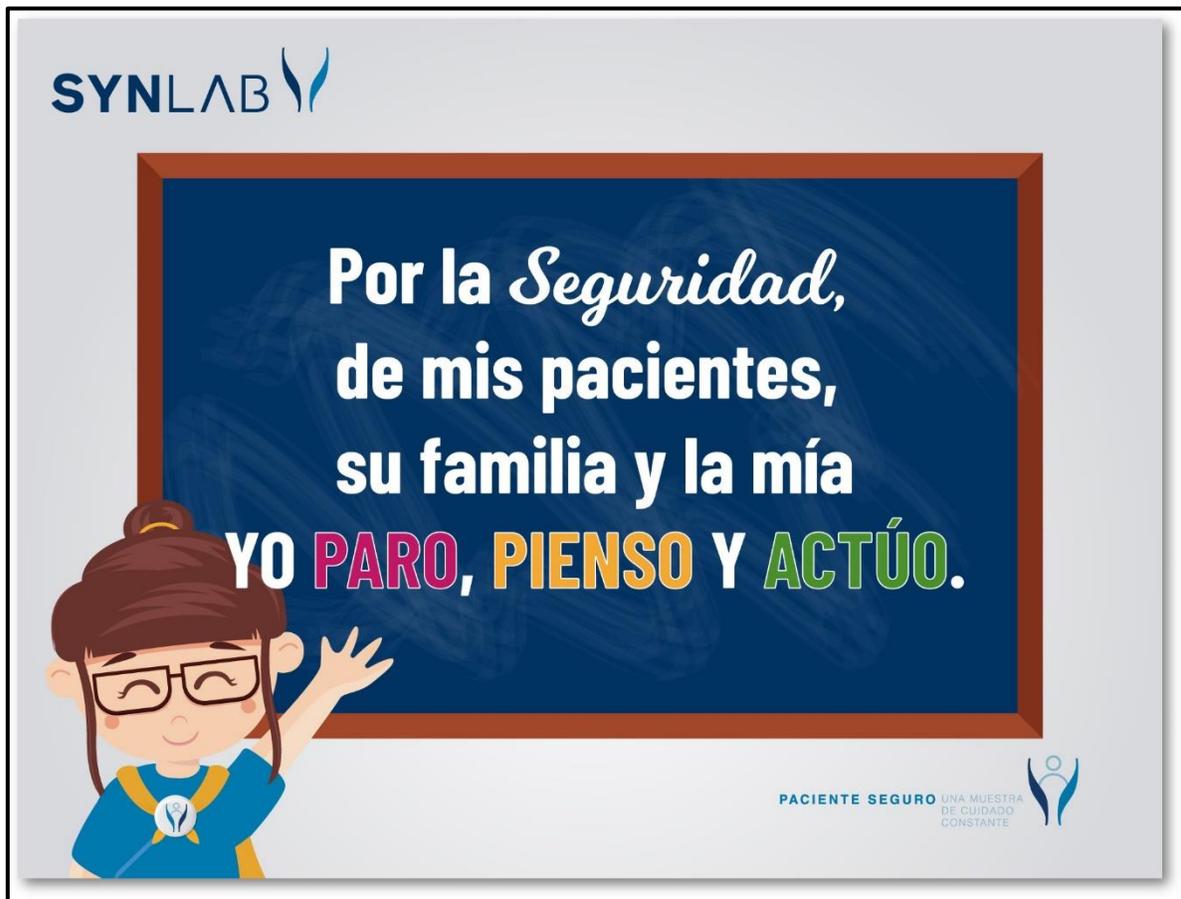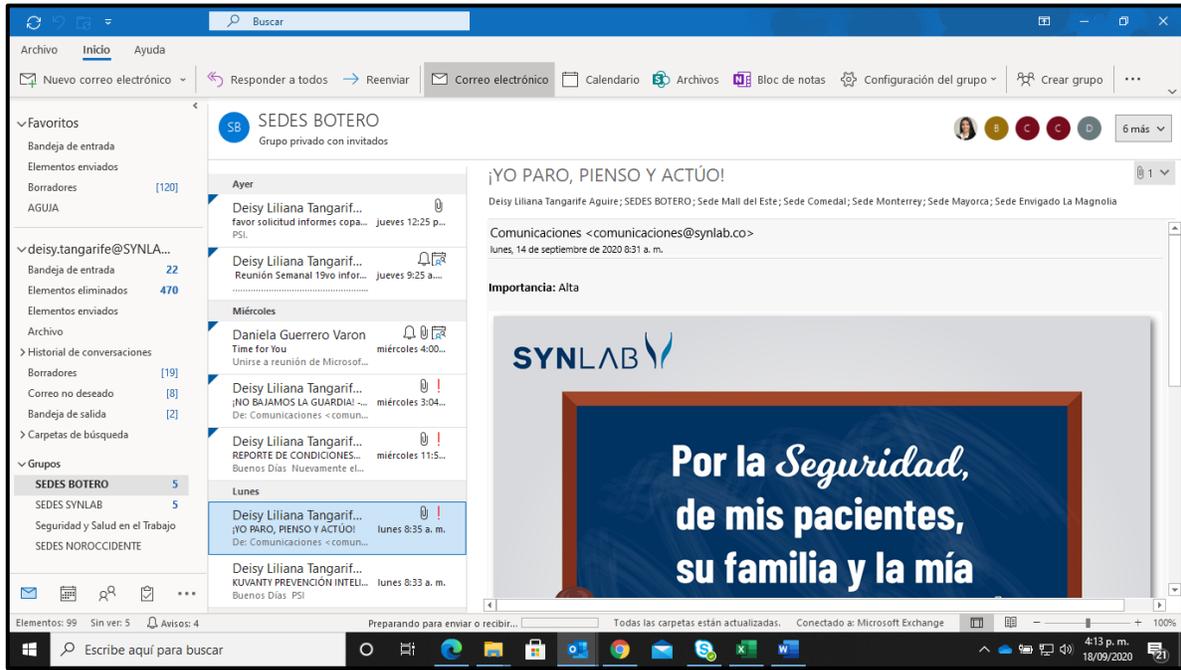

Ejecución de inspección diaria de áreas para verificar el cumplimiento de cada condición antes de iniciar labores.		
Medida	Verificación	Observaciones
Señalización informativa sobre la importancia de las medidas de prevención del contagio por COVID-19 instalada visible y en buen estado. Énfasis en el lavado frecuente de lavado de manos, uso de tapabocas, etiqueta respiratoria y la distancia física.	CUMPLE	
Señalización para ordenar y agilizar el ingreso seguro a las instalaciones, instalada visible y en buen estado. La distancia mínima entre los trabajadores debe ser de 2 metros.	CUMPLE	2 señalización de distanciamiento EN SILLAS presentan deterioro.
Uso correcto de tapabocas por parte de todos los trabajadores.	CUMPLE	
Dispositivos de desinfección al ingreso y durante la jornada laboral, instalados y en buen estado de funcionamiento. □ Primera opción: lavamanos, jabón y toallas desechables. □ Segunda opción: dispositivos de suministro de alcohol glicerinado al 60% o más.	CUMPLE, CON LA EXEPCIÓN DEL DISPENSADOR DE JABON EN EL CONSULTORIO DEL DOCTOR TAMAYO, ES DE MARCA FAMILIA Y LA EMPRESA SUMINISTRA ELEMENTOS DE ASEO DE KIMBERLY, LO QUE OCASIONA PERDIDA DE PRODUCTO POR GOTEO.	
Lavamanos.	CUMPLE	
Jabón.	CUMPLE	
Toallas desechables.	CUMPLE	
Dispositivos de suministro de alcohol glicerinado al 60% o más.	CUMPLE	
Áreas de cambio de ropa en buen estado.	CUMPLE	
Casilleros para guardar ropa de trabajo y calle en buen estado.	NO DISPONIBLES EN LA SEDE	
Señalización de la distancia mínima de 2 metros entre puestos de trabajo instalada, visible y en buen estado.	CUMPLE	
Acciones para prevenir el contagio indirecto: limpieza y desinfección regular de superficies, herramientas y equipos.	CUMPLE	
Uso de Elementos de Protección Personal.	CUMPLE	
FIRMA DE RESPONSABLE: ISABEL ESPINOSA, SEDE LA MAGNOLIA FECHA DE INSPECCIÓN: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020		

EL SUMINISTRO DE GUANTES DE NITRILO NO SE CUMPLE.
DICE QUE PENDIENTE. pedido del 15 de sep. y el pedido del 8 de sep. no enviaron nada.

Ejecución de inspección diaria de áreas para verificar el cumplimiento de cada condición antes de iniciar labores.

Medida	Verificación	Observaciones
Señalización informativa sobre la importancia de las medidas de prevención del contagio por COVID-19 instalada visible y en buen estado. Énfasis en el lavado frecuente de lavado de manos, uso de tapabocas, etiqueta respiratoria y la distancia física.	SI	
Señalización para ordenar y agilizar el ingreso seguro a las instalaciones, instalada visible y en buen estado. La distancia mínima entre los trabajadores debe ser de 2 metros.	SI	
Uso correcto de tapabocas por parte de todos los trabajadores.	SI	
Dispositivos de desinfección al ingreso y durante la jornada laboral, instalados y en buen estado de funcionamiento. □ Primera opción: lavamanos, jabón y toallas desechables. □ Segunda opción: dispositivos de suministro de alcohol glicerinado al 60% o más.	SI	
Lavamanos.	SI	
Jabón.	SI	SE INSTALÓ JABÓN EN EL DISPENSADOR DEL BAÑO DE LOS PACIENTES Y SE RETIRÓ EL JABÓN REENVASADO
Toallas desechables.	SI	
Dispositivos de suministro de alcohol glicerinado al 60% o más.	SI	
Áreas de cambio de ropa en buen estado.	SI	
Casilleros para guardar ropa de trabajo y calle en buen estado.	SI	
Señalización de la distancia mínima de 2 metros entre puestos de trabajo instalada, visible y en buen estado.	SI	
Acciones para prevenir el contagio indirecto: limpieza y desinfección regular de superficies, herramientas y equipos.	SI	
Uso de Elementos de Protección Personal.	SI	

FIRMA DE RESPONSABLE: ALBA MONTOYA (CC.43499506)

FECHA DE INSPECCIÓN: SEPT 14 DE 2020